

7. Техническое обслуживание

Не допускайте работу насоса при изменении напряжения в сети более чем на 10% от номинального 220 В.

Перед длительным хранением (в зимний период) необходимо тщательно промыть металлическую сетку и насосный узел чистой водой и просушить.

Разборка и ремонт насоса должны осуществляться только специалистами сервисной службы.

8. Хранение, транспортировка и утилизация

Хранить в закрытом, сухом месте, защищенном от тепла, загрязнений и вибраций. Допускается транспортировка любым видом транспорта.

При перевозке и хранении необходимо защитить изделие от механических повреждений, сырости и прямых солнечных лучей.

Изделие и упаковка не должны быть утилизированы с бытовыми отходами.

Утилизация упаковки и изделия производится согласно правилам, установленным местной администрацией.

9. Возможные неисправности и методы их устранения

Таблица 3

Неисправность	Возможные причины	Методы устранения
Насос не включается	Нет напряжения в сети	Проверить соединение электропроводки
	Низкое напряжение в электросети	Установить стабилизатор напряжения
Тепловое реле выключает насос	Напряжение в электросети не соответствует номинальному	Установить стабилизатор напряжения
	Заблокированы рабочие колеса насоса в результате попадания механических примесей	Промыть рабочие колеса
Снижение напора и производительности насоса	Износ рабочих колес	Заменить рабочие колеса
	Низкое напряжение в электросети	Установить стабилизатор напряжения

Дата производства указана на этикетке насоса в формате ММ/ГГГГ.

Изготовитель: "ZHEJIANG REDBUD PUMP INDUSTRY CO.,LTD" Китай. Тел: 0086-18267622330
Адрес: NO.18, JINHENG ROAD 2, JINDING INDUSTRIAL PARK, ZHUHAI, GUANGDONG, CHINA

Импортер: ООО «Инженерный центр «Апрель», Россия
Адрес: 105122 Москва, Щелковское шоссе, д. 13
Тел. +7 (495) 744-01-55, office@aprilgroup.ru

Электронасосы центробежные погружные серии *VectorPump* моделей SP3" 0.5

Руководство по эксплуатации

1. Меры безопасности

В целях избежания несчастных случаев и исключения поломок необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством.

Запрещается эксплуатация насоса без заземления.

Запрещается перекачивать насосом воспламеняющиеся и взрывоопасные жидкости. Не допускается работа насоса без воды или с грязной водой.

Не допускается эксплуатация и пребывание насоса с водой при отрицательных температурах окружающей среды во избежание разрушения при замерзании.

При перекачивании воды из открытого водоема необходимо включать насос через устройство защитного отключения с током срабатывания не более 30 мА.

Запрещается поднимать и опускать насос за кабель электропитания.

Монтаж насоса и ввод его в эксплуатацию должен осуществляться уполномоченным квалифицированным персоналом. Выполнение работ оформляется актом.

Гарантия на изделие не распространяется на случаи превышения максимально допустимой глубины погружения.

2. Назначение изделия

Электронасосы центробежные погружные *VectorPump SP3" 0.5* (далее – насосы) предназначены для бытового использования и применяются для подачи воды из скважин, колодцев и открытых водоемов. Насосы устанавливаются в скважины диаметром не менее 3" (80 мм). Насосы могут быть использованы для создания систем автоматического водоснабжения на дачах, коттеджах и т.п. При этом кроме традиционных потребителей (кухня, ванна, туалет) к такой системе могут быть подключены водонагреватели, газовые колонки, стиральные и посудомоечные машины, системы полива и орошения.

Изделия сертифицированы.

3. Технические характеристики

Электропитание

220 В ± 10% ~ 50 Гц

от +1 °C до +35 °C

не более 70 м

Максимальная глубина погружения

не более 20 раз

Максимальное количество включений в час

Характеристики моделей насосов SP3.5" 0.5 приведены в Таблице 1 ниже.

Таблица 1

Параметры \ Модель	SP3" 0.5-25 (50/35)	SP3" 0.5-35 (50/50)	SP3" 0.5-55 (50/75)	SP3" 0.5-75 (50/105)	SP3" 0.5-105 (50/145)
Мощность, Вт,	250	370	550	750	1100
Макс. ток потребления, А	2.5	3.6	4.8	6.2	8.5
Макс. подача, л/мин	50	50	50	50	50
Макс. напор, м	35	48	74	104	144
Выходное отверстие	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"
Длина кабеля, м	25	30	40	60	-
Габаритные размеры: диаметр х длина, мм	Ф75 x 750	Ф75 x 835	Ф75 x 1020	Ф75 x 1250	Ф75 x 1490
Масса насоса (без кабеля), кг	8.0	9.0	11.5	14.0	16.0

Общая жесткость перекачиваемой насосом воды

не более 8 мгэkv/l

Уровень pH перекачиваемой насосом воды

6 - 9 отн.ед

Общее количество механических примесей в воде

не более 2.5 кг/м³

Напорно-расходные характеристики насосов представлены на рисунке Рис. 1.

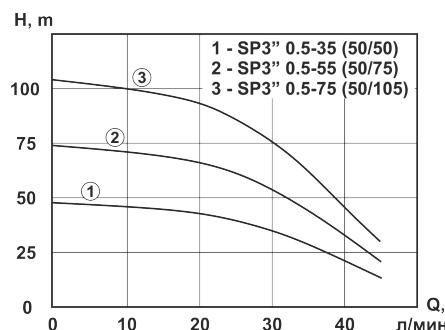


Рис.1

Примечания: Характеристики указаны при напряжении сети 220 В ±1%. Диаметры присоединенных трубопроводов должны соответствовать диаметрам выходных отверстий.




Рис. 2

4. Комплект поставки

Электронасос с кабелем	1 шт.
Заглушка транспортировочная	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Тара упаковочная	1 компл.

(2)

5. Устройство

Насос состоит из двух основных узлов (рис. 2): электродвигателя (1) и насосной части (2). Электродвигатель - асинхронный однофазный, заполненный экологически-чистым маслом, с уплотнением вала торцевым уплотнением керамика / графит, с мембранный компенсации температурного расширения масла. Конденсатор размещен в двигателе.

На электродвигатель установлена насосная часть - насос центробежного типа. В его нижней части расположен водозаборный фильтр-сетка (3).

Рабочие элементы насоса выполнены из высокопрочных износостойчивых материалов. Насосные камеры и рабочие колеса – из технополимера.

Фланцы насоса из латуни. Корпуса мотора и насоса из нержавеющей стали.

Фланец мотора из чугуна с антикоррозионным покрытием.

В конструкции изделий, комплекте поставки могут быть изменения, не ухудшающие качества, не включенные в данное руководство.

6. Монтаж и ввод в эксплуатацию

Перед подключением обязательно проверьте соответствие электрических и напорных характеристик изделия параметрам Вашей электрической и водонапорной сетей, а также - соответствие дебита скважины и подачи (производительности) насоса. При малом дебите источника воды необходимо защитить насос от работы без воды («сухого хода») с помощью датчика «сухого хода», датчика уровня (поплавкового выключателя) или электронного контроллера электронасоса.

Насос поставляется в комплекте с кабелем с вилкой европейского стандарта. При необходимости удлинения кабеля следует применять 3-х жильный кабель типа, соответствующего условиям его эксплуатации. Так, для погружения в воду следует использовать кабели типов Н07RN-F, ПРМ. Для надежной электрической изоляции жил кабеля следует использовать специальные водозащитные термоусаживаемые муфты. Сечение жил кабеля выбирается исходя из его полной длины.

Длина кабеля

Сечение жил (меди)

40 м 1,5 мм²

60 м 2,5 мм²

100 м 4,0 мм²

Подключение насоса к электрической сети должно выполняться в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60335-2-41-98.

Перед установкой насоса в скважину рекомендуется проверить его работоспособность путем погружения в резервуар с водой и пробного включения.

Монтаж насоса в скважине должен обязательно осуществляться с использованием троса из стали или нейлона, закрепленного в проушинах насоса. Минимальное расстояние от дна скважины должно быть не менее 1 м.

При монтаже следует учитывать сезонные колебания уровня воды в источнике, чтобы не превышать значение максимальной глубины погружения насоса (см. раздел 3 Технические характеристики).

В качестве напорной магистрали должны использоваться шланги или трубы, выдерживающие давление в 1,5 раза больше, чем максимальное давление, создаваемое насосом.

При монтаже системы автоматического водоснабжения в магистрали после насоса необходимо установить обратный клапан.

(3)